

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı

Su Debisi Hesabı

Sıcak sulu ısıtma sistemleri, günümüzde bireysel ve bölgesel konut ısıtmasında, fabrika ve atölye, sera ısıtmasında, jeotermal enerjinin kullanıldığı ısıtma sistemlerinde kullanılmaktadır.

Isıtma sisteminde ihtiyaç duyulan su debisi, ısıtma sistemini oluşturan boru sisteminin boyutlandırılmasında (boru çaplarının belirlenmesinde) bilinmesi gereken ilk parametredir. Borudaki akışkan hızı, basınç düşümü gibi diğer parametreler de tespit edildiğinde boru çapları belirlenebilir.

Su debisi, ısıtma sistemindeki ısı ihtiyacı ve gidiş-dönüş su sıcaklıkları belirlendiğinde *Denklem 1.1* den hesaplanır;

$$m = \frac{Q}{\rho \times C_p \times \Delta T} [m^3/s]$$

Denklem 1.1

burada;

$m [m^3/s]$: Su debisi

$Q [kW]$: Isı ihtiyacı

$\rho [kg/m^3]$: Suyun özkütlesi (Tablo 1.1)

$C_p [kJ/kg.°C]$: Suyun özgül ısısı (Tablo 1.1)

$\Delta T [°C]$: Gidiş-dönüş borusu arasındaki sıcaklık farkı

Örnek-1.1:

Isıtma ihtiyacı 1000 kW ve ısıtma sistemi gidiş sıcaklığı 90°C ve ısıtma sistemi dönüş sıcaklığı 70°C olan bir seranın ısıtma su ihtiyacı;


$$\begin{aligned} m &= \frac{1000}{972 \times 4,198 \times 20} = 0,0123 [m^3/s] \\ &= 0,0123 [m^3/s] \times 3600 [s/h] = 44,1 [m^3/h] \end{aligned}$$

NOT: Suyun özkütlesi ve özgül ısısı gidiş-dönüş ortalama sıcaklığına göre (80°C) Tablo 1.1 den bulunan değerlerdir.

Boru apı Hesabı

Isıtma sisteminde ihtiyaç duyulan su debisi hesaplandıktan sonra, sistemi oluřturan boru aplarının belirlenmesi ařağıdaki hesaplama basamakları izlenerek tayin edilir.

Bernoulli Prensibine gre, akıřın oluřabilmesi iin A Noktasında, B Noktasından daha fazla enerji olması gerekir. (řekil 1.1) Bu enerji farkı, borudaki akıřkan ile boru i cidarı arasındaki srtnme direncini yenmek iin kullanılır.

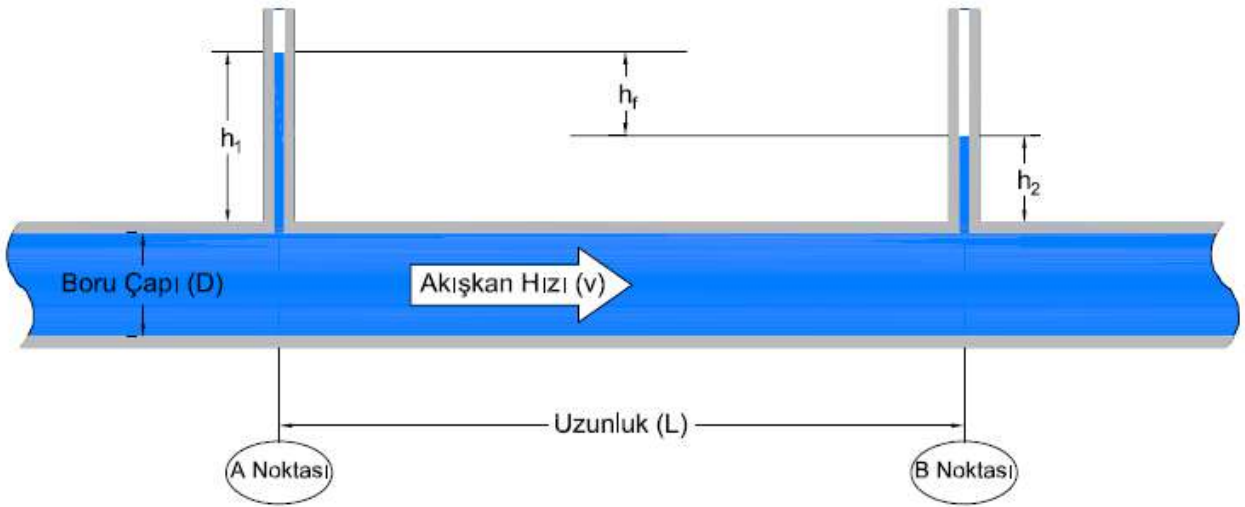

řekil 1.1 – Bernoulli Prensibi

Akıřkanın toplam enerjisinin deėiřimi basın dřm h_f (m) olarak aıklanır. Basın dřm ařağıdaki parametrelere baėlıdır.

- L [m] : Boru uzunluėu
- D [m] : Boru i apı
- V [m/s] : Borudaki ortalama akıřkan hızı
- μ [Pa.s] : Akıřkanın dinamik viskozitesi
- ρ [kg/m³] : Akıřkanın yoėunluėu
- k_s [m] : Boru przllė

Akışkan direncinin oluşturduğu basınç düşümü, D'Arcy-Weisbach Denklemi olarak bilinen *Denklem 1.2* den hesaplanır.

$$h_f = \lambda \left(\frac{L}{D} \right) \left(\frac{\rho V^2}{2} \right) [Pa]$$

Denklem 1.2

burada;

- h_f [Pa] : Basınç düşümü
 λ [-] : Sürtünme katsayısı (Moody diyagramı, Şekil 1.2)
 L [m] : Boru uzunluğu
 D [m] : Boru iç çapı
 V [m/s] : Borudaki ortalama akışkan hızı (Denklem 1.3)
 ρ [kg/m³] : Akışkanın yoğunluğu

Boru çapı hesabı, *Denklem 1.2* nin Deneme-Yanılma Metodu şeklinde kullanılmasıyla yapılır. Akışkan debisine göre yaklaşık boru çapı seçilerek; seçilen boru çapı ve diğer parametreler *Denklem 1.2* de yerine koyulur. Boru uzunluğu, L , yerine 1 yazılarak, akışkanın borunun bir metresinde meydana getirdiği basınç düşümü hesaplanır. Isıtma sistemlerinde borunun bir metresinde tavsiye edilen basınç düşümü küçük çaplı borular için (DN150 den küçük borular) **100-200 Pa/m** ve büyük çaplı borular için **100-150 Pa/m** dir. Seçilen boru çapının meydana getirdiği basınç düşümü, tavsiye edilen basınç düşüm aralığında kalmalıdır. Eğer seçilen çapa göre meydana gelen basınç düşümü tavsiye edilen basınç düşüm aralığında değilse, seçilen çap değiştirilerek hesaplamalar bu aralığı yakalanayana kadar tekrar edilir.

Borudaki akışkan hızı *Denklem 1.3* den hesaplanır.

$$V = \frac{4}{\pi} \frac{m}{D^2} [m/s]$$


Denklem 1.3

burada;

V [m/s] : Borudaki ortalama akışkan hızı

m [m³/s] : Su debisi (Denklem 1.1)

D [m] : Boru iç çapı

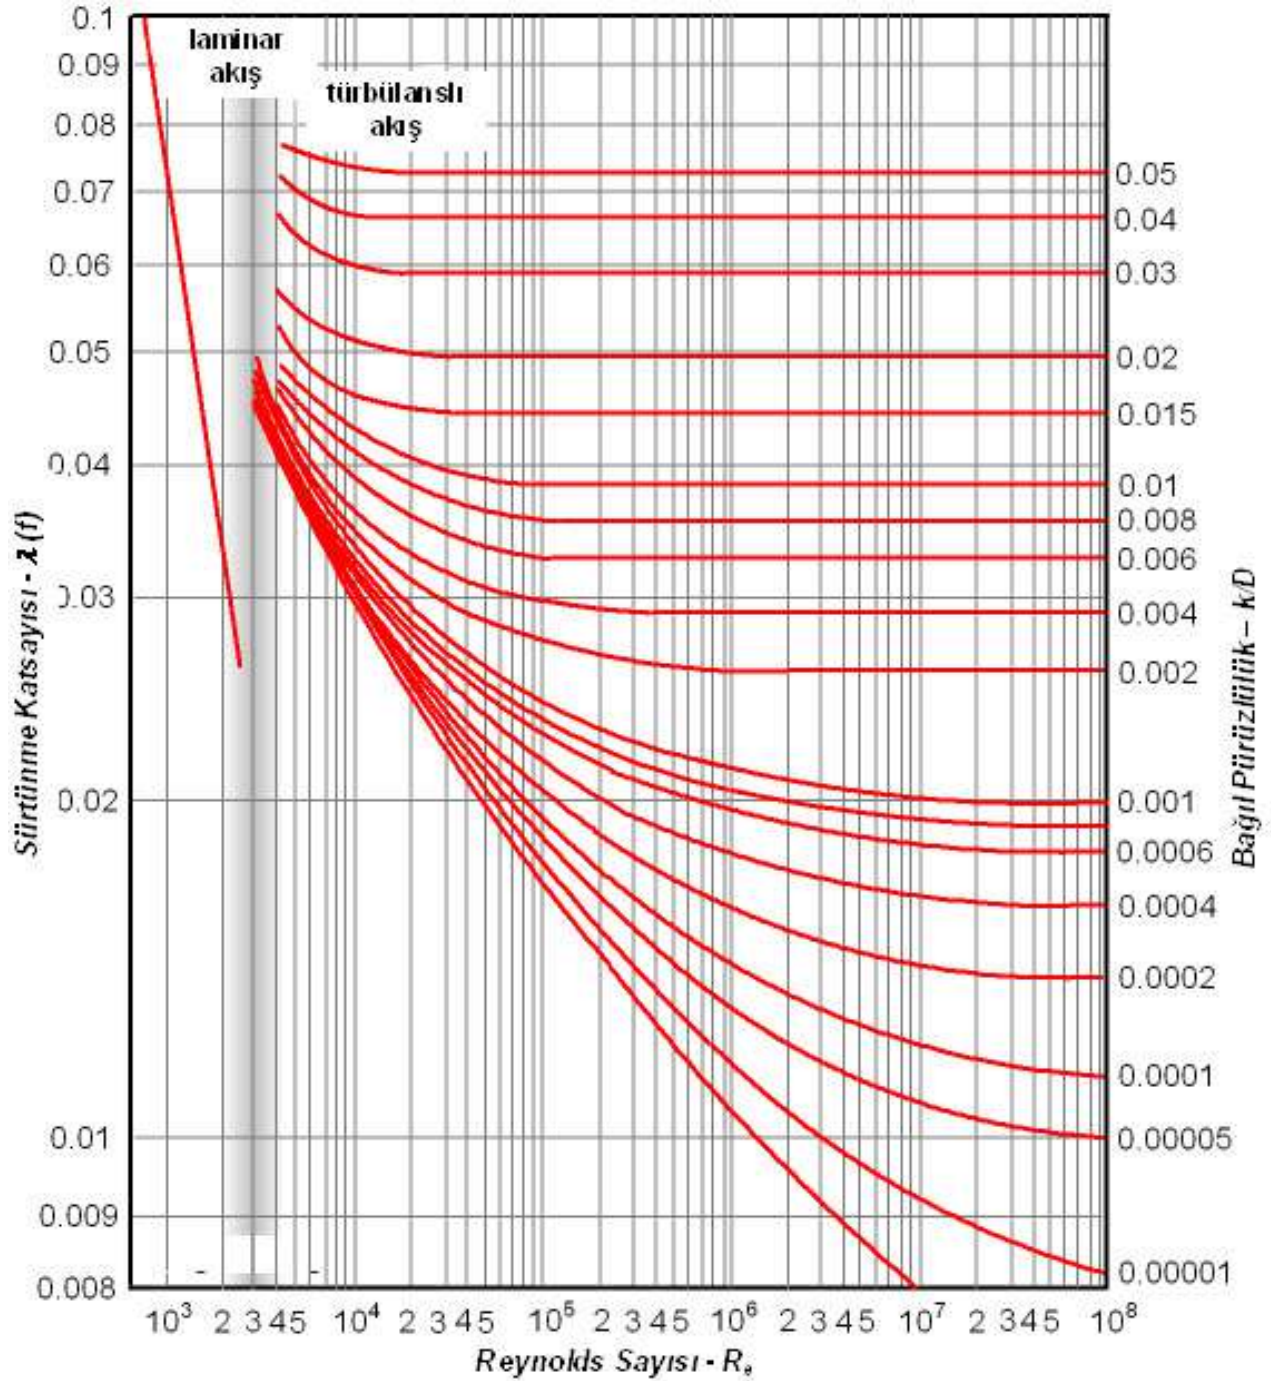

Şekil 1.2 Moody Diyagramı

Boru apının hesaplanması ve basın dřmnn hesaplanması, baėıl przllk, Reynolds Sayısı, akıřkanın dinamik viskozitesi gibi diėer gerekli parametrelerin hesaplanması *rnek-1.2* de aıklanmıřtır.

rnek-1.2:

Isıtma suyu ihtiyaı 45 [m³/h] olan sera ısıtma sisteminin boru apı nedir? (Ortalama su sıcaklıėı 80°C)

1. İterasyon (Boru apı = DN150 , D=160,3mm)

- Borudaki akıřkan hızı *Denklem 1.3* den hesaplanır.

$$V = \frac{4 \times 45}{\pi \times 3600 \times 0,1603^2} = 0,62 [m/s]$$

- Srtnme katsayısı Reynolds Sayısına baėlı olduėundan Reynolds Sayısı *Denklem 1.4* den hesaplanır.

$$Re = \frac{\rho V D}{\mu} [-]$$

Denklem 1.4

burada;

Re [-] : Reynolds Sayısı

ρ [kg/m³] : Akıřkanın yoėunluėu (Tablo 1.1)

V [m/s] : Borudaki ortalama akıřkan hızı (Denklem 1.3)

D [m] : Boru i apı

μ [Pa.s] : Suyun dinamik viskozitesi (Tablo 1.1)

SUYUN TERMAL ÖZELLİKLERİ				
Sıcaklık T (°C)	Dinamik Viskozite μ (N s/m ²) x 10 ⁻³	Yoğunluk ρ (kg/m ³)	Özgül Hacim v (m ³ /kg)	Özgül Isı c_p (kJ/kg.°C)
0	1,787	1000,00	0,001000	4,210
5	1,519	1000,00	0,001000	4,204
10	1,307	1000,00	0,001000	4,193
20	1,002	998,00	0,001002	4,183
30	0,798	996,02	0,001004	4,179
40	0,653	992,06	0,001008	4,179
50	0,547	988,14	0,001012	4,182
60	0,467	983,28	0,001017	4,185
70	0,404	977,52	0,001023	4,191
80	0,355	971,82	0,001029	4,198
90	0,315	965,25	0,001036	4,208
100	0,282	957,85	0,001044	4,219

Tablo 1.1 - Suyun Termal Özellikleri

Denklem 1.4 den ;

$$Re = \frac{971,82 \times 0,62 \times 0,1603}{0,355 \times 10^{-3}} = 272071[-]$$

- Sürtünme katsayısı bağıl pürüzlülüğe bağlı olduğundan bağıl pürüzlülük *Denklem 1.5* den hesaplanır.

$$B.Pürüzlülük = \frac{k_s}{D}[-]$$

Denklem 1.5

burada;

k_s [m] : Boru pürüzlülüğü (Tablo 1.2)

D [m] : Boru iç çapı

Malzeme Cinslerine Göre Pürüzlülük Katsayıları	
Borunun Cinsi	Pürüzlülük Katsayısı k_s x 10 ⁻³
Bakır	0,001 - 0,002
PVC ve Plastik Borular	0,0015 - 0,007
Paslanmaz Çelik	0,015
Siyah Çelik	0,045 - 0,09
Galvanizli Çelik	0,15

Tablo 1.2 - Malzeme cinslerine göre pürüzlülük katsayıları

Denklem 1.5 den ;

$$B.Pürüzlülük = \frac{0,045 \times 10^{-3}}{0,1603} = 0,0003[-]$$

- Sürtünme katsayısı, bulunan Reynold Sayısı (272071) ve bağıl pürüzlülüğe (0,0003) göre Şekil 1.2 den $\lambda = 0,016$ bulunur.
- Tüm bulunan bu değerler Denklem 1.2 de yerine koyularak basınç düşümü hesaplanır.

$$h_f = 0,016 \left(\frac{1}{0,1603} \right) \left(\frac{971,82 \times 0,62^2}{2} \right) = 18,64 [Pa/m]$$

Basınç düşümü, tavsiye edilen basınç düşümünden (100-150 Pa/m) çok düşük olduğu için yukarıdaki hesap basamakları daha küçük çaplarda bu basınç düşümü aralığında bir değer bulunana kadar tekrarlanır.

2. İterasyon (Boru çapı = DN100 , D=107,1mm)

$$V = \frac{4 \times 45}{\pi \times 3600 \times 0,1071^2} = 1,39 [m/s]$$

$$Re = \frac{971,82 \times 1,39 \times 0,1071}{0,355 \times 10^{-3}} = 407532[-]$$

$$B.Pürüzlülük = \frac{0,045 \times 10^{-3}}{0,1071} = 0,0004[-]$$

- Sürtünme katsayısı, bulunan Reynold Sayısı (407532) ve bağıl pürüzlülüğe (0,0003) göre Şekil 1.2 den $\lambda = 0,016$ bulunur.

$$h_f = 0,016 \left(\frac{1}{0,1071} \right) \left(\frac{971,82 \times 1,39^2}{2} \right) = 140,25 [Pa/m]$$